



energy to inspire the world

Raccomandata

Egr.
AUTOMARINE SRL
Strada Provinciale Schiavonea n. 156
CORIGLIANO CALABRO 87065

E p.c.

Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A.
Distretto Sud Occidentale
Via del fiumicello 7
80142 Napoli (NA)

Prot.: 15

Tarsia, 21/02/2023

Riferimento Pratica: SAM1341872

Oggetto: Metanodotto: 6250004 ROSSANO - TARSIA

**Violazione di servitù in Comune di ROSSANO (CS) foglio 86 mapp.li 32
Realizzazione opere all'interno fascia di rispetto.**

Abbiamo rilevato, tramite i nostri tecnici del Centro di Manutenzione di Tarsia, che sul fondo emarginato è stato/a realizzato/a, in prossimità del nostro metanodotto, un cancello, un ingresso asfaltato, un palo di illuminazione e una pensilina pertinente l'abitazione, il tutto in palese violazione della servitù costituita in favore della scrivente Società, nonché in contrasto con le vigenti norme di sicurezza in materia.

Tali opere insistono, infatti, sulla fascia asservita del metanodotto emarginato, in totale dispregio del contratto costitutivo di servitù - regolarmente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di ROSSANO il 19 Novembre 1979 dal Notaio PIETRO LABONIA - il quale prevede, fra l'altro, il divieto di costruire opere di qualsiasi genere,

Centro di Tarsia
Contrada Ferramonti
87040 - Tarsia (CS)
Tel. centralino + 39 0981-952061

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale € 2.735.670.475,56 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio




come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 12,5 dall'asse della tubazione.

Le precisiamo inoltre che le prescrizioni contenute nel predetto atto trovano fondamento e conferma nella normativa di sicurezza di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno del 16 maggio 1964, n. 56, successivamente sostituita dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24 novembre 1984, le cui disposizioni sono state attualmente recepite dal Decreto 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali;

Ciò premesso - nel ritenerla fin d'ora responsabili per ogni e qualsiasi danno e/o incidente a persone e/o cose dovesse verificarsi in conseguenza di dette violazioni, La invitiamo e diffidiamo, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, a rimuovere quanto illegittimamente realizzato nella fascia asservita dei metanodotti entro 15 giorni dalla ricezione della presente specificando che, in mancanza, ci vedremo costretti a tutelare i nostri diritti avanti la competente autorità giudiziaria, sulla scorta del contratto di servitù in essere, al fine di ottenere il rispetto delle previsioni contrattuali e delle norme di sicurezza in materia.

Specifichiamo infine che i nostri metanodotti sono eserciti ad alta pressione, per cui ogni intervento in prossimità degli stessi dovrà essere preventivamente concordato ed effettuato alla continua presenza dei tecnici della scrivente Società, i cui uffici territorialmente competenti, che ci leggono per conoscenza, restano a completa disposizione per eventuali chiarimenti e per concordare la necessaria assistenza. (tel. 0981 - 952061)

Distinti saluti

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro manutenzione Tarsi

Manager
Domenico Ercolino

MITTENTE
SNAM RETE GAS S.P.A
CONTRADA FERRAMONDI 31
87040 Tarsia CS

13840 PAR 5450278


R



20156555587-8


12A

FP S2000-01110001



AUTOMARINE SRL IN LIQUIDAZIONE
pressoc: C/O STUDIO LEGALE COMM.LE VILLECCO PAL SAMO
VIA BEATO UMBILE DI BISIGNANO 14
87100 - COSENZA CS

Seguimi - 1770812023 - 21321 003

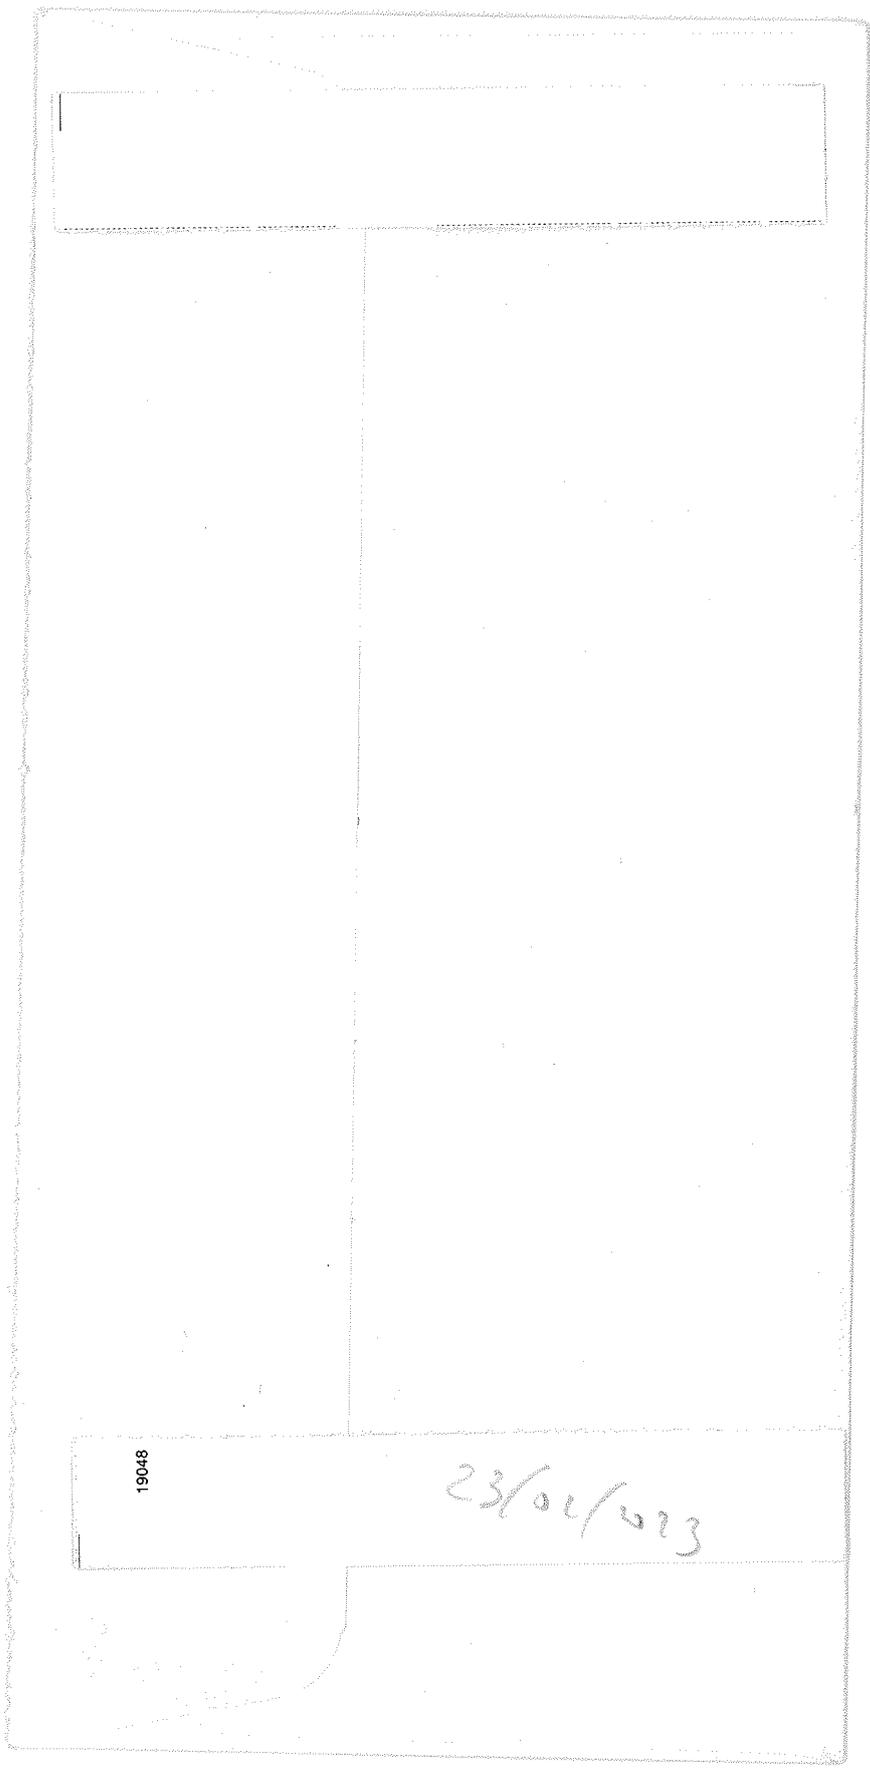

19048

23/02/2023