

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Art. 9 della legge n. 46 del 5 marzo 1990

Il sottoscritto **PAVAN WALTER**

Titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) **TERMIDRAULICA PAVAN WALTER**

Operante nel settore **impianti termoidraulici** con sede in via **F. Petrarca 5/2**

Comune **Paese** (prov.) **TV** tel. **0422-451262**

P.IVA **03939280265**

☒ iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.09.1934, n. 2011) della camera C.C.I.A.A. di **Treviso** n. **310239**

☒ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n. 443) di **Treviso** n. **92726**

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) **Riscaldamento - idrosanitario**

inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria;
☐ altro (1);

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1°, 2°, 3° famiglia: GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso

commissionato da [redacted]
(prov.) **TV** via **Bigone**

installato nei locali siti nel comune di **Casale**
n. **28**

scala [redacted] piano [redacted] interno

di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e indirizzo)

in edificio ad uso ☐ industriale, ☒ civile(2), ☐ commercio, ☐ altri usi

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 46/1990);

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego(3); **UNI 7129 UNI 9182 Imp. Idro-sanitario UNI 9317**.

☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7 della legge n. 46/1990;

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4)
- ☒ relazione con tipologie e materiali utilizzati (5)
- ☐ schema impianto realizzato (6)
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7)
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

Allegati facoltativi: (8)

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data

IL DICHIARANTE
(timbro e firma)

TERMIDRAULICA PAVAN W.
[Firma]

Ditta : XXXXXXXXXX

Impianto : Riscaldamento - sanitario

RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI UTILIZZATI

Si dichiara di aver installato i sotto elencati materiali e componenti costruiti a regola d'arte in conformità alle specifiche normative tecniche, ed idonei all'impiego per l'impianto eseguito.

Impianto riscaldamento distribuito con sistema Modul , tubazioni sotto traccia ed a pavimento, radiatori in acciaio tubolare varie misure completi di valvole e detentori; caldaia a camera stagna e tiraggio forzato installata in locale lavanderia ventilabile e comandata da termostati ambiente.

Materiale	Produttore	Tipo	Misure	Descrizione
Generatore	Riello S.p.A.	Caldariello acqua 28 bis		Caldaia a gas metano, stagna, con bollitore
Collettori	VMC	Completi di intercettazioni	3/4	Completi di cassetta 3/4
Raccordi	Afa - Acorn	Polibutylene	Ø 15	Per tubo in polibutylene
Rubinetti gas	Efebi	A sfera	1/2 - 3/4 - 1	
Tubazione in polibutylene	Afa - Acorn	Tubo polibutylene rivestito	Ø 15 - 22	Tubo polibutylene in rotoli da 50 mt
Tubo in rame per gas	Silmet	Rivestito	Ø 18 - 22	Tubo in rotoli
Valvole radiatori	FAR	Attacco rame	1/2	Valvole in ottone ad angolo
Detentori radiatori	FAR	Attacco rame	1/2	Detentori in ottone ad angolo
Adattatori	FAR		16 x 14	
Tubo in alluminio	Tecnogas	Bianco	Ø- 80	
Corpi scaldanti	Irsap	Tesi	2000 - 1000	Radiatore in acciaio tubolare Completo di tappi, riduzioni e sfiati

IMPIANTO IDROSANITARIO				
Cassetta risciacquo	Geberit	Incasso	Lt.10	Completa di comando manuale e placca
Tubazione in polibutilene	Afa - Acorn		Ø 15 -22	Tubo in polibutilene rivestito
Tubo polipropilene	Wavin	Per scarichi	Ø 40 -50	
Raccordi in poliprop.	Wavin	Per scarichi	Ø 40 -50	
Raccordi polibutilene	Afa – Acorn		Ø 22 - 15	Raccordi ad innesto per acqua
Rubinetto	Piana	Sottolavabo		Con filtro
Rubinetto	Afa - Acorn	A cappuccio - incasso		
Rubinetto lavatrice			3/4	

IL DICHIARANTE
(Timbro e firma)

TERMIDRAULICA PAVAN-WALTER

Via F. Retrarca, 5/2
31038 CASTAGNOLE di PAESE (TV)
Codice Fiscale PAVLWTR 58047 L407Y
Partita IVA 03939260265
Tel. 0422.451262 - Cell. 347.4543442



Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di TRE'

Documento n. T 5286751 estratto dal Registro Imprese in data 17/10

Visura ordinaria dell'impresa

Denominazione: TERMOIDRAULICA PAVAN WALTER

Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

Sede legale: PAESE (TV)
VIA F, PETRARCA, 5/2 cap 31038
frazione CASTAGNOLE

Codice fiscale: PVNWTR58D17L407Y

Numero REA: TV-310239

Indice del documento

[Sede](#)

[Informazioni costitutive](#)

[Informazioni patrimoniali](#)

[Titolari di cariche o qualifiche](#)

[Attività, albi, ruoli e licenze](#)

Sede

Iscrizione REA *Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): 310239*

Sede legale *PAESE (TV)
VIA F, PETRARCA, 5/2 cap 31038
frazione CASTAGNOLE*

Partita IVA *03939260265*

[torna all'indice](#)

Informazioni costitutive » Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese *Codice fiscale e numero di annotazione: PVNWTR58D17L407Y
del registro delle imprese di TREVISO
Data di annotazione: 19/01/2005*

Sezioni

Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 19/01/2005
con il numero albo artigiani 92726

[torna all'indice](#)

Informazioni patrimoniali

Capitale investito *Ammontare del capitale investito in EURO: 10.000,00*

[torna all'indice](#)

Titolari di altre cariche o qualifiche

TITOLARE FIRMATARIO RESPONSABILE TECNICO **PAVAN WALTER**
Nato a **TREVISO (TV)** il 17/04/1958
Codice fiscale: **PVNWTR58D17L407Y**
Residenza **PAESE (TV)**
VIA F. PETRARCA, 5/2 cap 31038
frazione **CASTAGNOLE**

Cariche e poteri

TITOLARE FIRMATARIO

RESPONSABILE TECNICO nominato il 12/01/2005
Durata in carica: **FINO ALLA REVOCA**

Abilitazioni professionali **ART. 1, LETTERE "C,D,E,G", L. 46/90.**

[torna all'indice](#)

Attività, albi ruoli e licenze » Attività

Inizio attività'
(informazione storica) **Data d'inizio dell'attività' dell'impresa: 12/01/2005**

Attività esercitata nella sede legale **INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DI IMPIANTI IDROSANITARI, DI IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZO DEL GAS, DI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (DAL 12.01.2005).**

Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività'
(informazione di sola natura statistica)

Attività':	45.33.01-Installazione e riparazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento
Importanza:	A - primaria Albo Artigiani
Data inizio:	12/01/2005
Attività':	45.33.02-Installazione e riparazione di impianti idrosanitari
Importanza:	D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio:	12/01/2005
Attività':	45.33.03-Installazione e riparazione di impianti per il trasporto del gas
Importanza:	D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio:	12/01/2005
Attività':	45.34.01-Installazione e riparazione di impianti integrati di protezione antincendio
Importanza:	D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio:	12/01/2005

[torna all'indice](#)

Attività, albi ruoli e licenze » Albi e ruoli

Albo Imprese Artigiane **Numero: 92726**
Provincia: TV
Data domanda/accertamento: 12/01/2005
Data delibera: 16/02/2005

Attività' **Data inizio attività': 12/01/2005**

[torna all'indice](#)

Attività, albi ruoli e licenze » Abilitazioni

Requisiti morali e/o tecnico professionali	Codice:	INSTALLATORI - LETTERA G (LEGGE 46/1990)
	Stato:	requisiti accertati
	Ente:	ALBO ARTIGIANI
	Data denuncia:	12/01/2005
	Data accertamento:	16/02/2005
	Codice:	INSTALLATORI - LETTERA E (LEGGE 46/1990)
	Stato:	requisiti accertati
	Ente:	ALBO ARTIGIANI
	Data denuncia:	12/01/2005
	Data accertamento:	16/02/2005
	Codice:	INSTALLATORI - LETTERA D (LEGGE 46/1990)
	Stato:	requisiti accertati
	Ente:	ALBO ARTIGIANI
	Data denuncia:	12/01/2005
	Data accertamento:	16/02/2005
	Codice:	INSTALLATORI - LETTERA C (LEGGE 46/1990)
	Stato:	requisiti accertati
	Ente:	ALBO ARTIGIANI
	Data denuncia:	12/01/2005
	Data accertamento:	16/02/2005

[torna all'indice](#)

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo: 12/01/2005

[torna all'indice](#)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Art. 9 della legge n. 46 del 5 marzo 1990

Il sottoscritto **PAVAN WALTER**

Titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) **TERMOIDRAULICA PAVAN WALTER**

Operante nel settore **impianti termoidraulici** con sede in via **F. Petrarca 5/2**

Comune **Paese** (prov.) **TV** tel. **0422-451262**

P.IVA **03939280285**

☒ iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.09.1934, n. 2011) della camera C.C.I.A.A. di **Treviso** n. **310239**

☒ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n. 443) di **Treviso** n. **92726**

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) **Riscaldamento - idrosanitario**

inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria;
☐ altro (1);

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a, 2^a, 3^a famiglia: GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso

commissionato da **[REDACTED]**
(prov.) **TV** via **Bigone**

installato nei locali siti nel comune di **Casale**
n. **28**

scala **[REDACTED]** piano **[REDACTED]** interno

di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e indirizzo)

in edificio ad uso ☐ industriale, ☒ civile(2), ☐ commercio, ☐ altri usi

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 46/1990);


☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego(3); **UNI 7129 UNI 9182 Imp. Idro-sanitario UNI 9317**.

☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7 della legge n. 46/1990;

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4)
- ☒ relazione con tipologie e materiali utilizzati (5)
- ☐ schema impianto realizzato (6)
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7)
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

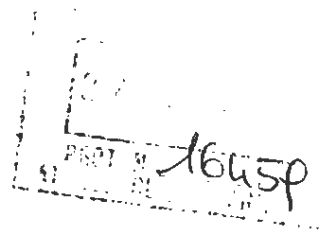

Allegati facoltativi: (8)

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data

IL DICHIARANTE
(timbro e firma)

TERMOIDRAULICA PAVAN W.
WALTER

Ditta : XXXXXXXXXX

Impianto : Riscaldamento - sanitario

RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI UTILIZZATI

Si dichiara di aver installato i sotto elencati materiali e componenti costruiti a regola d'arte in conformità alle specifiche normative tecniche, ed idonei all'impiego per l'impianto eseguito.

Impianto riscaldamento distribuito con sistema Modul , tubazioni sotto traccia ed a pavimento, radiatori in acciaio tubolare varie misure completi di valvole e detentori; caldaia a camera stagna e tiraggio forzato installata in locale lavanderia ventilabile e comandata da termostati ambiente.

Materiale	Produttore	Tipo	Misure	Descrizione
Generatore	Riello S.p.A.	Caldariello acqua 28 bis		Caldaia a gas metano, stagna, con bollitore
Collettori	VMC	Completi di intercettazioni	3/4	Completi di cassetta 3/4
Raccordi	Afa - Acorn	Polibutylene	Ø 15	Per tubo in polibutylene
Rubinetti gas	Efebi	A sfera	1/2 - 3/4 - 1	
Tubazione in polibutylene	Afa - Acorn	Tubo polibutylene rivestito	Ø 15 - 22	Tubo polibutylene in rotoli da 50 mt
Tubo in rame per gas	Silmet	Rivestito	Ø 18 - 22	Tubo in rotoli
Valvole radiatori	FAR	Attacco rame	1/2	Valvole in ottone ad angolo
Detentori radiatori	FAR	Attacco rame	1/2	Detentori in ottone ad angolo
Adattatori	FAR		16 x 14	
Tubo in alluminio	Tecnogas	Bianco	Ø- 80	
Corpi scaldanti	Irsap	Tesi	2000 - 1000	Radiatore in acciaio tubolare Completo di tappi, riduzioni e sfiati

IMPIANTO IDROSANITARIO				
Cassetta risciacquo	Geberit	Incasso	Lt. 10	Completa di comando manuale e placca
Tubazione in polibutylene	Afa - Acorn		Ø 15 -22	Tubo in polibutylene rivestito
Tubo polipropilene	Wavin	Per scarichi	Ø 40 -50	
Raccordi in poliprop.	Wavin	Per scarichi	Ø 40 -50	
Raccordi polibutylene	Afa - Acorn		Ø 22 - 15	Raccordi ad innesto per acqua
Rubinetto	Piana	Sottolavabo		Con filtro
Rubinetto	Afa - Acorn	A cappuccio - incasso		
Rubinetto lavatrice			3/4	

IL DICHIARANTE
(Timbro e firma)

TERMOIDRAULICA PAVAN WALTER

Via F. Petrarca, 5/2
31038 CASTAGNOLE di PAESE (TV)
Codice Fiscale P.V.N. WTR58017-L407Y
Partita IVA 03989260265
Tel. 0422.451262 - Cell. 347.4543442



Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di TRE'

Documento n. T 5286751 estratto dal Registro Imprese in data 17/10

Visura ordinaria dell'impresa

Denominazione: TERMOIDRAULICA PAVAN WALTER

Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

Sede legale: PAESE (TV)
VIA F, PETRARCA, 5/2 cap 31038
frazione CASTAGNOLE

Codice fiscale: PVNWTR58D17L407Y

Numero REA: TV-310239

Indice del documento

[Sede](#)

[Informazioni costitutive](#)

[Informazioni patrimoniali](#)

[Titolari di cariche o qualifiche](#)

[Attività, albi, ruoli e licenze](#)

Sede

Iscrizione REA *Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): 310239*

Sede legale *PAESE (TV)
VIA F, PETRARCA, 5/2 cap 31038
frazione CASTAGNOLE*

Partita IVA *03939260265*

[torna all'indice](#)

Informazioni costitutive » Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese *Codice fiscale e numero di annotazione: PVNWTR58D17L407Y
del registro delle imprese di TREVISO
Data di annotazione: 19/01/2005*

Sezioni

Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 19/01/2005
con il numero albo artigiani 92726

[torna all'indice](#)

Informazioni patrimoniali

Capitale investito *Ammontare del capitale investito in EURO: 10.000,00*

[torna all'indice](#)

Titolari di altre cariche o qualifiche

TITOLARE FIRMATARIO RESPONSABILE TECNICO **PAVAN WALTER**
Nato a **TREVISO (TV)** il 17/04/1958
Codice fiscale: **PVNWTR58D17L407Y**
Residenza **PAESE (TV)**
VIA F. PETRARCA, 5/2 cap 31038
frazione **CASTAGNOLE**

Cariche e poteri

TITOLARE FIRMATARIO

RESPONSABILE TECNICO nominato il 12/01/2005
Durata in carica: **FINO ALLA REVOCA**

Abilitazioni professionali **ART. 1, LETTERE "C,D,E,G", L. 46/90.**

[torna all'indice](#)

Attività, albi ruoli e licenze » Attività

Inizio attività'
(informazione storica) **Data d'inizio dell'attività' dell'impresa: 12/01/2005**

Attività esercitata nella sede legale **INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DI IMPIANTI IDROSANITARI, DI IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZO DEL GAS, DI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (DAL 12.01.2005).**

Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività'
(informazione di sola natura statistica)

Attività':	45.33.01-Installazione e riparazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento
Importanza:	A - primaria Albo Artigiani
Data inizio:	12/01/2005
Attività':	45.33.02-Installazione e riparazione di impianti idrosanitari
Importanza:	D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio:	12/01/2005
Attività':	45.33.03-Installazione e riparazione di impianti per il trasporto del gas
Importanza:	D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio:	12/01/2005
Attività':	45.34.01-Installazione e riparazione di impianti integrati di protezione antincendio
Importanza:	D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio:	12/01/2005

[torna all'indice](#)

Attività, albi ruoli e licenze » Albi e ruoli

Albo Imprese Artigiane **Numero: 92726**
Provincia: TV
Data domanda/accertamento: 12/01/2005
Data delibera: 16/02/2005

Attività' **Data inizio attività': 12/01/2005**

[torna all'indice](#)

Attività, albi ruoli e licenze » Abilitazioni

**Requisiti
moralì e/o
tecnico
professionali**

Codice: INSTALLATORI - LETTERA G (LEGGE 46/1990)
Stato: requisiti accertati
Ente: ALBO ARTIGIANI
Data denuncia: 12/01/2005
Data accertamento: 16/02/2005
Codice: INSTALLATORI - LETTERA E (LEGGE 46/1990)
Stato: requisiti accertati
Ente: ALBO ARTIGIANI
Data denuncia: 12/01/2005
Data accertamento: 16/02/2005
Codice: INSTALLATORI - LETTERA D (LEGGE 46/1990)
Stato: requisiti accertati
Ente: ALBO ARTIGIANI
Data denuncia: 12/01/2005
Data accertamento: 16/02/2005
Codice: INSTALLATORI - LETTERA C (LEGGE 46/1990)
Stato: requisiti accertati
Ente: ALBO ARTIGIANI
Data denuncia: 12/01/2005
Data accertamento: 16/02/2005

[torna all'indice](#)

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo: 12/01/2005

[torna all'indice](#)

C.M. ELETTRICA s.n.c.


di Campion e Minuzzo
impianti elettrici civili e industriali, antifurti
Tv – Tv sat, automazioni, cabine MT.BT.

Via F. ZUGNO, 9 cap 31056 – RONCADE (TV)
Tel. 347 9658440 / 347 1063830

Cliente



Oggetto

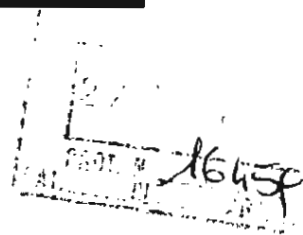

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

INFORMAZIONI REPERITE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO,
AGRICOLTURA COLLEGATE ALLA RETE DELLE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE
CCIAA ITALIANE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CCIAA DI TREVISO.

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE ORDINARIA

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE: 03769680269
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO
DATA DI ISCRIZIONE: 24/01/2003

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
ANNOTATA CON LA QUALIFICA DI IMPRESA ARTIGIANA (SEZIONE SPECIALE)
CON IL NUMERO ALBO ARTIGIANI: 88665

IL 24 / 01 / 2003
IL 25 / 02 / 2003

ISCRITTA CON IL NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO 297158
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

DENOMINAZIONE: C.M. ELETTRICA S.N.C. DI CAMPION & SMINUZZO
SEDE RONCADE (TV) VIA FRANCESCO ZUGNO, 9 CAP 31056

DATA INIZIO ATTIVITA': 20 / 01 / 2003

ATTIVITA':
INSTALLAZIONE MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI. CIVILI ED INDUSTRIALI, DI IMPIANTI
RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, DI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
(RELATIVAMENTE ALLA PARTE ELETTRICA).

CODICE ATTIVITA' 91
45.31.0.1
45.31.0.2

CODICE IMPORTANZA
A
D

ALBO IMPRESE ARTIGIANE N. 88665

PROVINCIA: TV DATA DOM./ACCERT.: 20/01/2003 DATA DELIBERA: 19/03/2003
DATA INIZIO ATTIVITA' ARTIGIANA: 20/01/2003

REQUISITI MORALI E/O TECNICO - PROFESSIONALI

CODICE: INSTALLATORI - LETTERA A (LEGGE 46 / 1990)

REQUISITI ACCERTATI
ENTE: ALBO ARTIGIANI
DATA DENUNCIA: 20 / 01 / 2003
DATA ACCERTAMENTO: 19 / 03 / 2003

CODICE: INSTALLATORI - LETTERA B (LEGGE 46 / 1990)

REQUISITI ACCERTATI
ENTE: ALBO ARTIGIANI
DATA DENUNCIA: 20 / 01 / 2003
DATA ACCERTAMENTO: 19 / 03 / 2003

CODICE: INSTALLATORI - LETTERA G (LEGGE 46 / 1990)

REQUISITI ACCERTATI
ENTE: ALBO ARTIGIANI
DATA DENUNCIA: 20 / 01 / 2003
DATA ACCERTAMENTO: 19 / 03 / 2003

1) CAMPION COSTANTINO
NATO A TREVISO (TV) IL 14 / 08 / 1967
CODICE FISCALE: CMPCTN67M14L407G
RESIDENTE A: BREDI DI PIAVE (TV) VIA CAL DEL BROLO, 32 / A CAP 31030 FRAZ. PERO
ABILITAZIONI PROFESSIONALI: ART. 1, LETTERE A,B,G, L. 5 / 6 / 90 N. 46
RESPONSABILE TECNICO DAL 20 / 01 / 2003

2) MINUZZO LUCA


NATO A TREVISO (TV) IL 12/09/1973

CODICE FISCALE: MNZLCU73P12L407A

RESIDENTE A: RONCADE (TV) VIA FRANCESCO ZUGNO, 9 CAP 31056

ABILITAZIONI PROFESSIONALI: ART. 1, LETTERE A,B,G, L. 5/6/90 N. 46

RESPONSABILE TECNICO DAL 20/01/2003


C.M. ELETTRICA s.n.c.
di CAMMION & MINUZZO
Via Francesco Zugno, 9
31056 - RONCADE (TV)
C.F. - P. IVA e Reg. Impr. di TV
03769680269

DICH. 46/90 - C.C.I.A.A.TV
Modello aggiornato al gennaio 2003

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE**

(ARTT. 7-9 E 16 DELLA LEGGE 5.3.1990 N. 46 - D.M. 20.2.1992 - ART. 9 CO. 4 DEL D.P.R. 14.12.1999 N. 558)

Il sottoscritto CAMPION COSTANTINO

titolare e legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) C.M. ELETTRICA s.n.c.

part. IVA 03769680269 con sede in Comune di RONCADE provincia di TREVISO

Via FRANCESCO ZUGNO n. 9

➤ *Codice fiscale e numero di iscrizione/annotazione*

del Registro delle Imprese di Treviso: 03769680209

numero Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): 2297158

➤ *numero Albo Artigiani: 88665*

per l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti di cui all'art. 1 legge 46/90

LETTERE: A / B / G

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) PUNTI LUCE E PUNTI PRESE PER ILLUMINAZIONE E

ALIMENTAZIONE LOCALI ABITATIVI inteso come:

☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro¹ _____

*N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito:
canalizzato della 1^a, 2^a, 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.*

commissionato da _____ installato nei locali siti nel

Comune di CASALE SUL SILE (Fraz.) CONSCIO (prov.) TREVISO Via BIGONE n. 28

scala _____ piano _____ interno _____ di proprietà di (cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile² ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

¹ Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

² Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6.12.1991, n. 447, art. 1, comma 1.

- ☐ rispettato il progetto (per gli impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge 46/1990);
- ☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego³ DEL DPR 462/2001 legge 46/90 per esecuzione _____;
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7 della legge 46/90;
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto)⁴;
- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati⁵;
- ☒ schema di impianto realizzato⁶;
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti⁷;

Allegati facoltativi:⁸**DECLINA**


ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 02/05/2007

Timbro e firma del Titolare
o legale rappresentante

C.M. ELETTRICA s.n.c.
di CAMPION & MINUZZO
Via Francesco Zegno, 9
31056 - RONCADE (TV)
C.F. IVA e Reg. Imp. di TV
03769880269

Firma del
Responsabile Tecnico

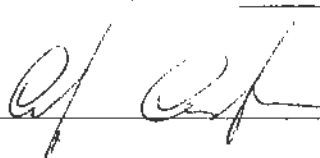

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, legge n. 46/1990, art. 10⁹

³ Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

⁴ Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

⁵ La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.

Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge 46. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione.

Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili - ad esempio, per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto.

⁶ Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste. Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. La schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

⁷ I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso che si tratti di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare analoghi riferimenti per dette parti.

⁸ Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

⁹ Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 (legge n. 46/1990, art. 9).

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 od imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 (legge n. 46/1990 art. 10).

Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità (omissis) (legge n. 46/1990, art. 11).

Copia della dichiarazione di conformità, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura dell'impresa, entro 6 mesi dalla data di rilascio, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede.

DESCRIZIONE SCHEMATICA IMPIANTO ELETTRICO

Commessa n.:	CLIENTE: Sig:										Data: 02 / 05 / 2007												
LOCALI	SOGGIORNO PIANO 1	CUCINA / S. PRANZO	PORTICO	BAGNO P. TERRA	DISBRIGO PIANO T.	V. SCALE/DISB. 1° P	CAMERA MAT.	CAMERA SINGOLA	CAMERA DOPPIA	BAGNO 1° P												Totale	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	Y	
Punto luce interrotto	1	2		2						2												7	
Punto luce deviato						1		1														2	
Punto luce invertito	1	2			1	1	1		1													7	
Punto luce interrotto luminoso		2																				2	
Comando luci a pulsante																						0	
Pulsante a tirante				1						1												2	
Pulsante campanello			1				2	1	2													6	
Pulsante chiamata																						0	
Punto termostato amb.		1		1			1															3	
Comando cancello carraio		1																				1	
Punto ronzatore		1																				1	
Punto campanello		1																				1	
Punto presa 2X10A+T	1						4	2	4													11	
Punto presa UNEL		4		1																		5	
Punto Bipresa 2X10/16A+T	5	9		3	2	2	3	2	3	2												31	
Allacciamento caldaia				1																		1	
Nodo equipotenziale					1																	1	
Punto presa telev. deriv.	1	1					1	1	1													5	
Punto presa telef. RJ11	1						1	1	1													4	
Punto luce aggiuntivo	1						1		1													3	
Lamp. emerg. 6W		1			1	1																3	
allacciamento ev imp. Risc.				1																		1	
Rivelatore allarme																						0	
Centrale antintrusione																						0	
Inseritore allarme																						0	
Parzializzatore allarme																						0	
Sirena esterna																						0	
Sirena interna																						0	
Contatti magnetici																						0	
Quadro generale					1																	1	
Quadro centrale termica																						0	
Punto postoeesterno citofono																						0	
Punto citofono		1																				1	
Punto di cons. TELECOM					1																	1	
Pred. macch. int. Condiz.																						0	
Pred. Macch. Est. Condiz.																						0	
Cent. Televisivo + antenne																						0	
Pred. Aliment. Basculante																						0	
Aliment. Canc. Carraio																						0	
C.M. ELETTRICA																						INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI	


SCHEMA IMPIANTO RADIO TELEVISIVO
Allegato alla dichiarazione conformità L. 46/90. (n.03 del 02/05/2007)

SIG. [REDACTED]

Via **BIGONE 28**

31032 Casale sul Sile (TV)

Roncade 02/05/2007

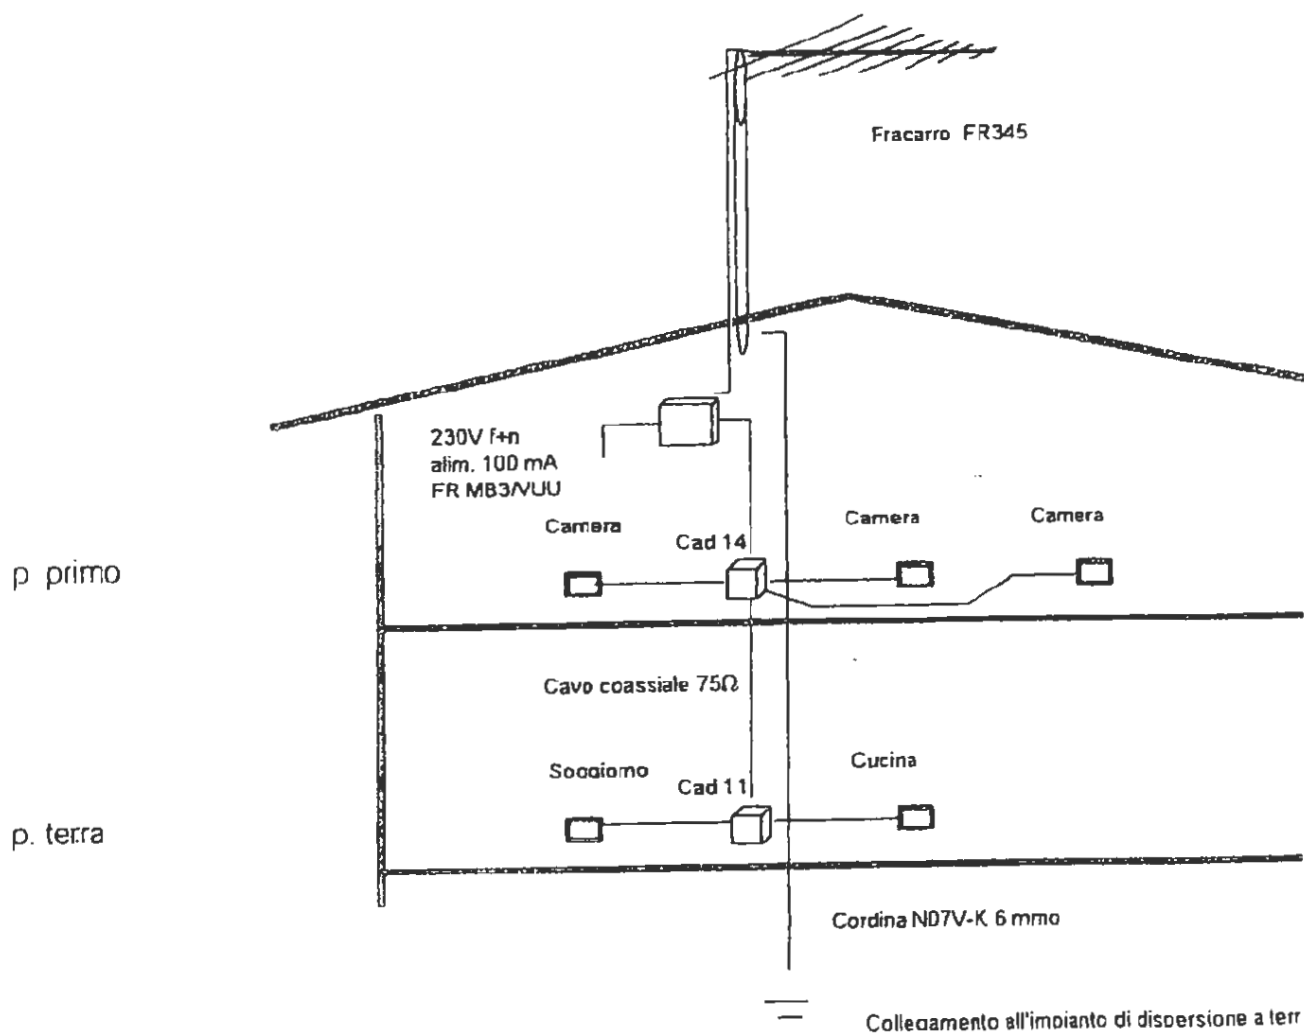

C.M. ELETTRICA s.n.c.
di CAMPION & MINUZZO
Via Francesco Zugno, 9
31056 - RONCADE (TV)
C.F. - P. IVA e Reg. Impr. di TV
02769680269

RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI COMPONENTI ELETTRICI UTILIZZATI

(nota N°5 del D.M. 20/02/92)

DATA: 02/05/2007

CLIENTE: [REDACTED]

Tabella riassuntiva

1	2	3	Conforme alla regola dell'arte		
			4	5	6
denominazione del componente	modello tipo articolo	nome del costruttore	CE	IMQ	altri
Lampada emergenza 977-24SE1N	125977001	BEGHELLI		X	
Tubo sottotraccia	INS FMP 20..32	INSET		X	
Centralino da parete in resina e acc.	GW 40619	GEWISS		X	
Interuttore magnetotermico differenziale	G823/25	BTICINO		X	
Interuttore magnetotermico	F82/16	BTICINO		X	
Interuttore magnetotermico	F82/10	BTICINO		X	
Sezionatore	F322	BTICINO		X	
Apparecchi di comando	L4001/3/5	BTICINO		X	
Prese 2P+T 10A 250V ac	L4113	BTICINO		X	
Prese 2P+T 10/16A 250V ac	L4180	BTICINO		X	
Armatura a 3 moduli	L4703	BTICINO		X	
Placa 3 posti	L4803...	BTICINO		X	
Morsetti per connessioni	Z10/1	CEMBRE		X	
Morsetti per connessioni	Z25/1	CEMBRE		X	
Morsetti per connessioni	Z6/1	CEMBRE		X	
Morsetti per connessioni	Z2,5/1	CEMBRE		X	
Cavo unipolare	N07-VK 1X1,5	PIRELLI - CEAT	X		
Cavo unipolare	N07-VK 1X2,5	PIRELLI - CEAT	X		
Cavo unipolare	N07-VK 1X4	PIRELLI - CEAT	X		
Cavo unipolare	N07-VK 1X6	PIRELLI - CEAT	X		
Cassette PVC portafrutto da incasso	V 71303	VIMAR		X	
Cassette PVC derivazione	V 70006	VIMAR		X	
Cassette PVC derivazione	V 70007	VIMAR		X	
Cassette PVC derivazione	V 70009	VIMAR		X	

I componenti elettrici elencati nella presente tabella sono dichiarati idonei rispetto all'ambiente di installazione

I componenti elettrici elencati nella presente tabella, in quanto relativi ad interventi parziali (trasformazione/ ampliamento/manutenzione straordinaria/ altro), sono dichiarati compatibili con gli impianti esistenti

RAPPORTO DI VERIFICA

(nota n°8 del D.M. 20/02/92)

CLIENTE: [REDACTED] - Edificio uso civile **CASALE SUL SILE (CONSCIO) (TV)**

N°	VERIFICHE ESAME A VISTA	
1	L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica (es. progetto)	SI
2	I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione	SI
3	Le protezioni contro i contatti diretti e indiretti sono adeguate	SI
4	Gli impianti elettrici alimentati a tensione superiore a 1000V in c.a. (cabine AT/MT) sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 11-1	NO
5	I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e le cadute di tensione previste	SI
6	Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle Norme CEI	SI
7	Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle Norme CEI	SI
8	Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI	SI
9	Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario	NO
10	I conduttori hanno tensione nominale d'isolamento adeguata	SI
11	I conduttori hanno le sezioni minime previste	SI
12	I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettati	SI
13	I tubi protettivi ed i canali hanno le dimensioni adeguate	SI
14	Le connessioni dei conduttori sono adeguate	SI
15	Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase	SI
16	Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI	SI
17	I (il) nodi (o) collettore (e) di terra sono (è) accettabili (e)	SI
18	Il conduttore di protezione è stato predisposto per tutte le masse	SI
19	il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per tutte le masse estranee	NO
20	I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8	SI
21	Gli impianti elettrici nelle aree classificate con pericolo di esplosione rispondono alle prescrizioni della Norma CEI 64-2 ed alle classificazione delle zone	NO

N°	VERIFICHE ESAME A VISTA	
22	Gli impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio di incendio rispondono alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 751	NO
23	L'impianto elettrico nei locali bagno e docce è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 701	SI
24	L'impianto elettrico nelle piscine è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/ sez. 702	NO
25	L'impianto elettrico dei locali contenenti riscaldatori per sauna è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 703	NO
26	L'impianto elettrico del cantiere di costruzione e demolizione è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 704	NO
27	L'impianto elettrico della struttura adibita ad uso agricolo o zootecnico è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 705	NO
28	Gli impianti elettrici nei luoghi conduttori ristretti è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8 /parte 7/ sez. 706	NO
29	L'impianto di terra delle apparecchiature per elaborazione dati è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 707	NO
30	L'impianto elettrico delle aree di campeggio è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 708	NO
31	Gli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 752	NO
32	Gli impianti elettrici per le lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 753	NO
33	L'impianto elettrico della centrale termica risponde alle prescrizioni della Norma CEI 64-2 e CEI 64-2A, app. B (se applicabili)	NO
34	L'impianto elettrico dell'autorimessa risponde alle prescrizioni della Norma CEI 64-2 e 64-2,app. A (se applicabile)	NO
35	Gli impianti elettrici ad uso medico sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-4	NO
36	Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di Legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate	SI
37	La prescrizione delle tubazioni telefoniche risponde alle Norme CEI e alle prescrizioni TELECOM	SI
38	L'impianto di protezione contro i fulmini (LPS) è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 81-1	NO
39	L'impianto di antenna TV è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 12-43	SI
40		

N°	VERIFICHE PROVE	
1	La minima resistenza di isolamento tra conduttori attivi e terra è superiore ai valori prescritti di.....MΩ	NO
2	La prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole	SI
3	La minima resistenza di isolamento per i circuiti SELV e PELV è superiore ai valori prescritti di.....MΩ	NO
4	La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole	SI
5	- La resistenza dell'impianto di terra, con il contributo dei dispersori è di: di 3,20 Ω - La resistenza dell'impianto di terra, nelle ordinarie condizioni di funzionamento, è di.....Ω - La resistenza globale del circuito di guasto a terra (solo per sistemi TT), è di.....Ω	SI
6	I valori delle misure dirette delle tensioni di contatto e di passo (solo per impianti a tensione superiore a 1000 V in c.a., se necessario) sono nei limiti previsti dalla Norma CEI 11-78	NO
7	Le misure dell'impedenza dell'anello di guasto (solo nei sistemi TN e TT) hanno accertato il coordinamento dei circuiti di protezione contro i contatti indiretti	NO
8	La prova di polarità ha avuto esito favorevole	SI
9	La prova di funzionamento ha avuto esito favorevole	SI
10	I risultati delle prove sugli impianti elettrici nei locali ad uso medico: - installazione e funzionamento del dispositivo di allarme e di sicurezza del sistema di protezione per separazione elettrica con controllo di isolamento - misure del valore della corrente di primo guasto del circuito secondario del dispositivo di protezione per separazione elettrica - misura del valore della resistenza d'isolamento del pavimento antistatico - collegamento al nodo equipotenziale della schermatura dei trasformatori di isolamento sono nei limiti previsti della Norma CEI 64-4	NO
11		
12		
13		
14		
15		

LA DITTA

C.M. ELETTRICA s.n.c.

IL VERIFICATORE

CAMPION COSTANTINO

C.M. ELETTRICA s.n.c.

di CAMPION & MINOZZO
Via Francesco Zugno, 9
31056 RONCADE (TV)
C.F. P. IVA e Reg. Impr. di TV
03769680269

DATA

02/05/2007

C.M. ELETTRICA s.n.c.

di Campion e Minuzzo

impianti elettrici civili e industriali, antifurti

Tv – Tv sat, automazioni, cabine MT.BT.


Via F. ZUGNO, 9 cap 31056 – RONCADE (TV)

Tel. 347 9658440 / 347 1063830

Cliente



Oggetto



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

INFORMAZIONI REPERITE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO,
AGRICOLTURA COLLEGATE ALLA RETE DELLE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE
CCIAA ITALIANE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CCIAA DI TREVISO.

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE ORDINARIA

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE: 03769680269
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO
DATA DI ISCRIZIONE: 24/01/2003

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
ANNOTATA CON LA QUALIFICA DI IMPRESA ARTIGIANA (SEZIONE SPECIALE)
CON IL NUMERO ALBO ARTIGIANI: 88665

IL 24 / 01 / 2003
IL 25 / 02 / 2003

ISCRITTA CON IL NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO 297158
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

DENOMINAZIONE: C.M. ELETTRICA S.N.C. DI CAMPION & SMINUZZO
SEDE RONCADE (TV) VIA FRANCESCO ZUGNO, 9 CAP 31056

DATA INIZIO ATTIVITA': 20 / 01 / 2003

ATTIVITA':
INSTALLAZIONE MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI. CIVILI ED INDUSTRIALI, DI IMPIANTI
RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, DI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
(RELATIVAMENTE ALLA PARTE ELETTRICA).

CODICE ATTIVITA' 91
45.31.0.1
45.31.0.2

CODICE IMPORTANZA
A
D

ALBO IMPRESE ARTIGIANE N. 88665

PROVINCIA: TV DATA DOM./ACCERT.: 20/01/2003 DATA DELIBERA: 19/03/2003
DATA INIZIO ATTIVITA' ARTIGIANA: 20/01/2003

REQUISITI MORALI E/O TECNICO - PROFESSIONALI

CODICE: INSTALLATORI - LETTERA A (LEGGE 46 / 1990)

REQUISITI ACCERTATI
ENTE: ALBO ARTIGIANI
DATA DENUNCIA: 20/01/2003
DATA ACCERTAMENTO: 19/03/2003

CODICE: INSTALLATORI - LETTERA B (LEGGE 46 / 1990)

REQUISITI ACCERTATI
ENTE: ALBO ARTIGIANI
DATA DENUNCIA: 20/01/2003
DATA ACCERTAMENTO: 19/03/2003

CODICE: INSTALLATORI - LETTERA G (LEGGE 46 / 1990)

REQUISITI ACCERTATI
ENTE: ALBO ARTIGIANI
DATA DENUNCIA: 20/01/2003
DATA ACCERTAMENTO: 19/03/2003

1) CAMPION COSTANTINO
NATO A TREVISO (TV) IL 14/08/1967
CODICE FISCALE: CMPCTN67M14L407G
RESIDENTE A: BREDA DI PIAVE (TV) VIA CAL DEL BROLO, 32/A CAP 31030 FRAZ. PERO
ABILITAZIONI PROFESSIONALI: ART. 1, LETTERE A,B,G, L. 5/6/90 N. 46
RESPONSABILE TECNICO DAL 20/01/2003

C.M. ELETTRICA s.n.c.
di CAMPION & MINUZZO
Via Francesco Zugno, 9
31056 - RONCADE (TV)
C.F. - P. IVA e Reg. Impr. di TV
03769680269

2) MINUZZO LUCA

NATO A TREVISO (TV) IL 12/09/1973

CODICE FISCALE: MNZLCU73P12L407A

RESIDENTE A: RONCADE (TV) VIA FRANCESCO ZUGNO, 9 CAP 31056

ABILITAZIONI PROFESSIONALI: ART. 1, LETTERE A,B,G, L. 5/6/90 N. 46

RESPONSABILE TECNICO DAL 20/01/2003

C.M. ELETTRICA s.n.c.
di CAMPION & MINUZZO
Via Francesco Zugno, 9
31056 RONCADE (TV)
C.F. - P.IVA & Reg. Imp. di TV
03769680269

DICH. 46/90 - C.C.I.A.A.TV
Modello aggiornato al gennaio 2003

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE**

(ARTT. 7-9 E 16 DELLA LEGGE 5.3.1990 N. 46 - D.M. 20.2.1992 - ART. 9 CO. 4 DEL D.P.R. 14.12.1999 N. 558)

Il sottoscritto CAMPION COSTANTINO

titolare e legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) C.M. ELETTRICA s.n.c.

part. IVA 03769680269 con sede in Comune di RONCADE provincia di TREVISO

Via FRANCESCO ZUGNO n. 9

➤ *Codice fiscale e numero di iscrizione/annotazione*

del Registro delle Imprese di Treviso: 03769680209

numero Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): 2297158

➤ *numero Albo Artigiani: 88665*

per l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti di cui all'art. 1 legge 46/90

LETTERE: A / B / G

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) PUNTI LUCE E PUNTI PRESE PER ILLUMINAZIONE E

ALIMENTAZIONE LOCALI ABITATIVI inteso come:

☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro¹ _____

N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito:

canalizzato della 1^a, 2^a, 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.

commissionato da _____ installato nei locali siti nel

Comune di CASALE SUL SILE (Fraz.) CONSCIO (prov.) TREVISO Via BIGONE n. 28

scala _____ piano _____ interno _____ di proprietà di (cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile² ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

¹ Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

² Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6.12.1991, n. 447, art. 1, comma 1.

- ☐ rispettato il progetto (per gli impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge 46/1990);
- ☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego³ DEL DPR 462/2001 legge 46/90 per esecuzione;
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7 della legge 46/90;
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto)⁴;
- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati⁵;
- ☒ schema di impianto realizzato⁶;
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti⁷;

Allegati facoltativi:⁸**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data

02/05/2007

Timbro e firma del Titolare
o legale rappresentante

C.M. ELETTRICA s.n.c.
di CAMPION & MINUZZO
Via Francesco Zuño, 9
31056 - RONCADE (TV)
C.F. - P.IVA e Reg. Impr. di TV
03769680269

Firma del
Responsabile Tecnico



Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, legge n. 46/1990, art. 10⁹

³ Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

⁴ Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

⁵ La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.

Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge 46. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione.

Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili - ad esempio, per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto.

⁶ Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste. Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

⁷ I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso che si tratti di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare analoghi riferimenti per dette parti.

⁸ Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

⁹ Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 (legge n. 46/1990, art. 9).

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 (legge n. 46/1990 art. 10).

Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisita anche la dichiarazione di conformità (omissis) (legge n. 46/1990, art. 11).

Copia della dichiarazione di conformità, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura dell'impresa, entro 6 mesi dalla data di rilascio, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede.


DESCRIZIONE SCHEMATICA IMPIANTO ELETTRICO

Commissa n.:	CLIENTE: Sig:											Data: 02 / 05 / 2007															
LOCALI	SOGGIORNO PIANO T.	CUCINA / S.PRANZO	PORTICO	BAGNO P. TERRA	DISBRIGO PIANO T.	V. SCALE/DISB. 1° P	CAMERA MAT.	CAMERA SINGOLA	CAMERA DOPPIA	BAGNO 1 1°P																Totale	
DESCRIZIONE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	Y					
Punto luce interrotto	1	2		2			1			2																8	
Punto luce deviato						1		1																		2	
Punto luce invertito	1	2			1	1	1		1																	7	
Punto luce interrotto luminoso		2																								2	
Comando luci a pulsante																										0	
Pulsante a tirante				1						1																2	
Pulsante campanello			1				2	1	2																	6	
Pulsante chiamata																										0	
Punto termostato amb.		1		1			1																			3	
Comando cancello carraio		1																								1	
Punto ronzatore		1																								1	
Punto campanello		1																								1	
Punto presa 2X10A+T	1						4	2	4																	11	
Punto presa UNEL		3		1																						4	
Punto Bipresa 2X10/16A+T	6	9		3	2	2	3	2	3	2																32	
Allacciamento caldaia				1																						1	
Nodo equipotenziale					1																					1	
Punto presa telev. deriv.	1	1					1	1	1																	5	
Punto presa telef. RJ11	1						1	1	1																	4	
Punto luce aggiuntivo	2						1		1																	4	
Lamp. emerg. 6W		1			1	1																				3	
allacciamento ev imp. Risc.				1																						1	
Rivelatore allarme																										0	
Centrale antintrusione																										0	
Inseritore allarme																										0	
Parzializzatore allarme																										0	
Sirena esterna																										0	
Sirena interna																										0	
Contatti magnetici																										0	
Quadro generale					1																					1	
Quadro centrale termica																										0	
Punto postoesterno citofono																										0	
Punto citofono		1																								1	
Punto di cons. TELECOM					1																					1	
Pred. macch. int. Condiz.																										0	
Pred. Macch. Est. Condiz.																										0	
Cent. Televisivo + antenne																										0	
Pred. Aliment. Basculante																										0	
Aliment. Canc. Carraio																										0	
C.M. ELETTRICA																											
INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI																											

SCHEMA IMPIANTO RADIO TELEVISIVO
Allegato alla dichiarazione conformità L. 46/90. (n.03 del 02/05/2007)

Via **BIGONE 28**
31032 Casale sul Sile (TV)

Roncade 02/05/2007

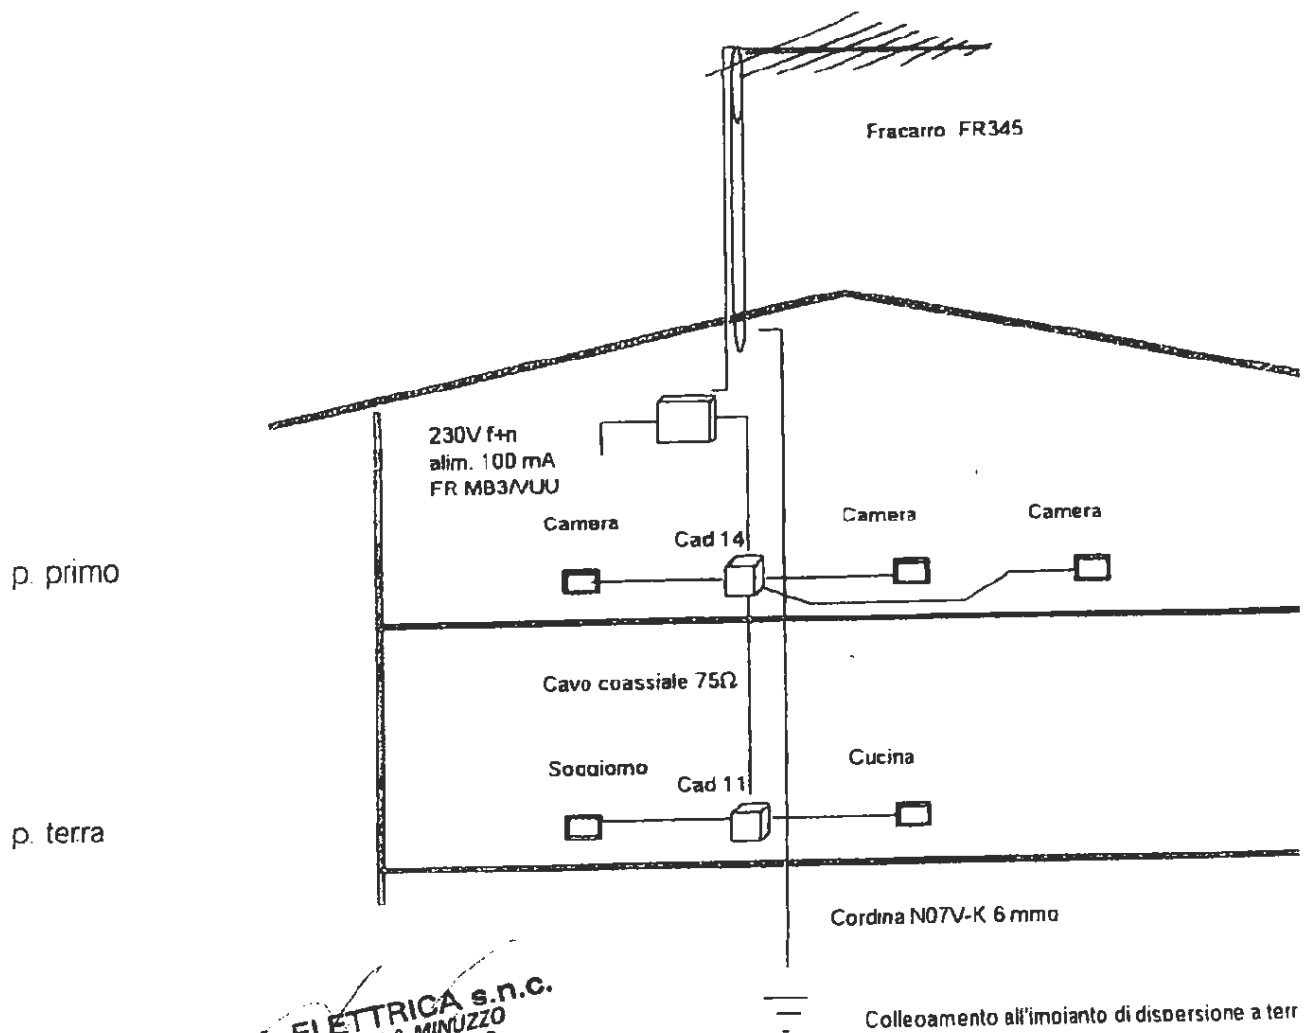

C.M. ELETTRICA s.n.c.
di CAMPION & MINUZZO
Via Francesco Zugno, 9
31056 - RONCADE (TV)
C.F. - P. IVA e Reg. Impr. di TV
03769680269

RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI COMPONENTI ELETTRICI UTILIZZATI

(nota N°5 del D.M. 20/02/92)

DATA: 02/05/2007

CLIENTE: XXXXXXXXXX

Tabella riassuntiva

1 denominazione del componente	2 modello tipo articolo	3 nome del costruttore	Conforme alla regola dell'arte		
			4 CE	5 IMQ	6 altri
Lampada emergenza 977-24SE1N	125977001	BEGHELLI		X	
Tubo sottotraccia	INS FMP 20..32	INSET		X	
Centralino da parete in resina e acc.	GW 40619	GEWISS		X	
Interuttore magnetotermico differenziale	G823/25	BTICINO		X	
Interuttore magnetotermico	F82/16	BTICINO		X	
Interuttore magnetotermico	F82/10	BTICINO		X	
Sezionatore	F322	BTICINO		X	
Apparecchi di comando	L4001/3/5	BTICINO		X	
Prese 2P+T 10A 250V ac	L4113	BTICINO		X	
Prese 2P+T 10/16A 250V ac	L4180	BTICINO		X	
Armatura a 3 moduli	L4703	BTICINO		X	
Placa 3 posti	L4803...	BTICINO		X	
Morsetti per connessioni	Z10/1	CEMBRE		X	
Morsetti per connessioni	Z25/1	CEMBRE		X	
Morsetti per connessioni	Z6/1	CEMBRE		X	
Morsetti per connessioni	Z2,5/1	CEMBRE		X	
Cavo unipolare	N07-VK 1X1,5	PIRELLI - CEAT	X		
Cavo unipolare	N07-VK 1X2,5	PIRELLI - CEAT	X		
Cavo unipolare	N07-VK 1X4	PIRELLI - CEAT	X		
Cavo unipolare	N07-VK 1X6	PIRELLI - CEAT	X		
Cassette PVC portafrutto da incasso	V 71303	VIMAR		X	
Cassette PVC derivazione	V 70006	VIMAR		X	
Cassette PVC derivazione	V 70007	VIMAR		X	
Cassette PVC derivazione	V 70009	VIMAR		X	

I componenti elettrici elencati nella presente tabella sono dichiarati idonei rispetto all'ambiente di installazione

I componenti elettrici elencati nella presente tabella, in quanto relativi ad interventi parziali (trasformazione/ ampliamento/manutenzione straordinaria/ altro), sono dichiarati compatibili con gli impianti esistenti

RAPPORTO DI VERIFICA

(nota n°8 del D.M. 20/02/92)

CLIENTE: [REDACTED] - Edificio uso civile CASALE SUL SILE (CONSCIO) (TV)

N°	VERIFICHE ESAME A VISTA	
1	L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica (es. progetto)	SI
2	I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione	SI
3	Le protezioni contro i contatti diretti e indiretti sono adeguate	SI
4	Gli impianti elettrici alimentati a tensione superiore a 1000V in c.a. (cabine AT/MT) sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 11-1	NO
5	I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e le cadute di tensione previste	SI
6	Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle Norme CEI	SI
7	Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle Norme CEI	SI
8	Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI	SI
9	Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario	NO
10	I conduttori hanno tensione nominale d'isolamento adeguata	SI
11	I conduttori hanno le sezioni minime previste	SI
12	I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettati	SI
13	I tubi protettivi ed i canali hanno le dimensioni adeguate	SI
14	Le connessioni dei conduttori sono adeguate	SI
15	Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase	SI
16	Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI	SI
17	I (il) nodi (o) collettore (e) di terra sono (è) accettabili (e)	SI
18	Il conduttore di protezione è stato predisposto per tutte le masse	SI
19	il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per tutte le masse estranee	NO
20	I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza Interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8	SI
21	Gli impianti elettrici nelle aree classificate con pericolo di esplosione rispondono alle prescrizioni della Norma CEI 64-2 ed alle classificazione delle zone	NO

N°	VERIFICHE ESAME A VISTA	
22	Gli impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio di incendio rispondono alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 751	NO
23	L'impianto elettrico nei locali bagno e docce è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 701	SI
24	L'impianto elettrico nelle piscine è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/ sez. 702	NO
25	L'impianto elettrico dei locali contenenti riscaldatori per sauna è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 703	NO
26	L'impianto elettrico del cantiere di costruzione e demolizione è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 704	NO
27	L'impianto elettrico della struttura adibita ad uso agricolo o zootecnico è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 705	NO
28	Gli impianti elettrici nei luoghi conduttori ristretti è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8 /parte 7/ sez. 706	NO
29	L'impianto di terra delle apparecchiature per elaborazione dati è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 707	NO
30	L' impianto elettrico delle aree di campeggio è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 708	NO
31	Gli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 752	NO
32	Gli impianti elettrici per le lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte 7/ sez. 753	NO
33	L'impianto elettrico della centrale termica risponde alle prescrizioni della Norma CEI 64-2 e CEI 64-2A, app. B (se applicabili)	NO
34	L'impianto elettrico dell'autorimessa risponde alle prescrizioni della Norma CEI 64-2 e 64-2,app. A (se applicabile)	NO
35	Gli impianti elettrici ad uso medico sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-4	NO
36	Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di Legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate	SI
37	La prescrizione delle tubazioni telefoniche risponde alle Norme CEI e alle prescrizioni TELECOM	SI
38	L'impianto di protezione contro i fulmini (LPS) è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 81-1	NO
39	L'impianto di antenna TV è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 12-43	SI
40		

N°	VERIFICHE PROVE	
1	La minima resistenza di isolamento tra conduttori attivi e terra è superiore ai valori prescritti di.....MΩ	NO
2	La prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole	SI
3	La minima resistenza di isolamento per i circuiti SELV e PELV è superiore ai valori prescritti di.....MΩ	NO
4	La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole	SI
5	- La resistenza dell'impianto di terra, con il contributo dei dispersori è di: di 4,40 Ω - La resistenza dell'impianto di terra, nelle ordinarie condizioni di funzionamento, è di.....Ω - La resistenza globale del circuito di guasto a terra (solo per sistemi TT), è di.....Ω	SI
6	I valori delle misure dirette delle tensioni di contatto e di passo (solo per impianti a tensione superiore a 1000 V in c.a., se necessario) sono nei limiti previsti dalla Norma CEI 11-78	NO
7	Le misure dell'impedenza dell'anello di guasto (solo nei sistemi TN e TT) hanno accertato il coordinamento dei circuiti di protezione contro i contatti indiretti	NO
8	La prova di polarità ha avuto esito favorevole	SI
9	La prova di funzionamento ha avuto esito favorevole	SI
10	I risultati delle prove sugli impianti elettrici nei locali ad uso medico: - installazione e funzionamento del dispositivo di allarme e di sicurezza del sistema di protezione per separazione elettrica con controllo di isolamento - misura del valore della corrente di primo guasto del circuito secondario del dispositivo di protezione per separazione elettrica - misura del valore della resistenza d'isolamento del pavimento antistatico - collegamento al nodo equipotenziale della schematura dei trasformatori di isolamento sono nei limiti previsti della Norma CEI 64-4	NO
11		
12		
13		
14		
15		

LA DITTA

C.M. ELETTRICA s.n.c.

DATA

02/05/2007

IL VERIFICATORE

CAMPION COSTANTINO

C.M. ELETTRICA s.n.c.

di CAMPION & MINUZZO

Via Francesco Zugno, 9

21056 - RONCADE (VA)

C.F. - P. IVA e Reg. Impr. di TV

03769680269

